



- STAHLBETON, BETONGÜTE NACH STATIK
- WU BETON - SYSTEM HYDRATON
BETONGÜTE NACH STATIK
- KS-VOLLSTEIN NF 12/2.0 MAUERWERKSWAND
DÜNNBETTMORTEL
- FERTIGTEIL BETON ELEMENT
- BETON UNBEWEHRT
- TROCKENBAUWAND
- GISWAND
- MINERALWOLLE DÄMMUNG A1 (GR, SC, DT)
- EXPANDIERTES POLYSTYROL DÄMMUNG (GR, SC, DT)
- XPS DÄMMUNG (SC, DT)
- EXPANDIERTES POLYSTYROL
DÄMMUNG FLANKIEREND mind. B1 (SC) im Ansicht
- FLANKIERENDE XPS B1 DÄMMUNG
(GR, SC) unterseile BOFLA
- DÄMMUNG mind. B1 (UG) unterseile Decke
- KIESSCHÜTTUNG
- GRASFLÄCHE (Freiflächenplan)
- DACHEBGRÜNGUNG

- 2. RETTUNGSWEG GEM. BRANDSCHUTZPLAN
- DECKEN / WAND DURCHBRUCH, TGA
- BEMÄUUNG DURCHBRÜCHE (GR Innen)
- BEMÄUUNG ROHBAU (GR Innen)
- Schallschutzanforderungen Fenster nach DIN 4109:
 - $\alpha_{w,R_{w,e}} \geq 45 \text{ dB}$ (ohne Lüftung)
 - $\alpha_{w,R_{w,e}} \geq 39 \text{ dB}$ (mit Lüftung)
 - $\alpha_{w,R_{w,e}} \geq 32 \text{ dB}$ (mit Lüftung)
 - $\alpha_{w,R_{w,e}} \geq 43 \text{ dB}$ (ohne Lüftung)
 - $\alpha_{w,R_{w,e}} \geq 37 \text{ dB}$ (mit Lüftung)
 - $\alpha_{w,R_{w,e}} \geq 42 \text{ dB}$ (ohne Lüftung)
 - $\alpha_{w,R_{w,e}} \geq 35 \text{ dB}$ (mit Lüftung)


Alle Türhöhen, Fensteröffnungen und -öffnungen, sind bezogen auf OK Fertigboden
Alle Deckenschlitze und -durchbrüche beziehen sich auf die über dem aktuellen Geschoss liegende Decke
außer wenn explizit etwas anderes angegeben ist
Leitungsdurchführungen durch Geschossdecken mit Mindestanforderung Brandschutzqualität der Decken:
siehe Brandschutzgutachten
Dieser Plan gilt nur zusammen mit dem gültigen Statik- und Projektantenplan, Unstimmigkeiten sind
unverzüglich der Bauleitung und dem Planverfasser zu melden!
Alle Masse sind am Bau selbstverantwortlich zu prüfen!
Alle Fundamente nach Fundamententwurf - Büro KRAFT
Dachentwässerung nach Entwässerungsplan - Büro ATM
Gründachaufbauten gemäß Landschaftsarchitekt - Abrecht Hild

Höhenbezug:
±0,00 entspricht +423,665 ü NN

Planlauf				
D	16.10.15	GP+TT	Rückläufe Fachplanern, Rampe, Darstellung Fallrohre und Attika Wanddurchbrüche	
C	03.09.15	GP+TT	Rückläufe Fachplanern, Aktual. Geländelinie und Dedenkichen UG, Anpassung Lichtschächte	
B	14.08.15	TT	Rückläufe Fachplanern	
A	30.06.15	G-R	WP-1 Vorabzug	
Index	Datum	Gez.	Art Der Änderungen / Inhalt	

Antragsteller - Bauherr - Eigentümer
BAUSTOLZ Stuttgart GmbH - Myliusstraße 15, 71638 Ludwigsburg
0 71 4147 77-0 / Email: kontakt@strenger.de

14005_PMS_ARA_O_131_W_D_1

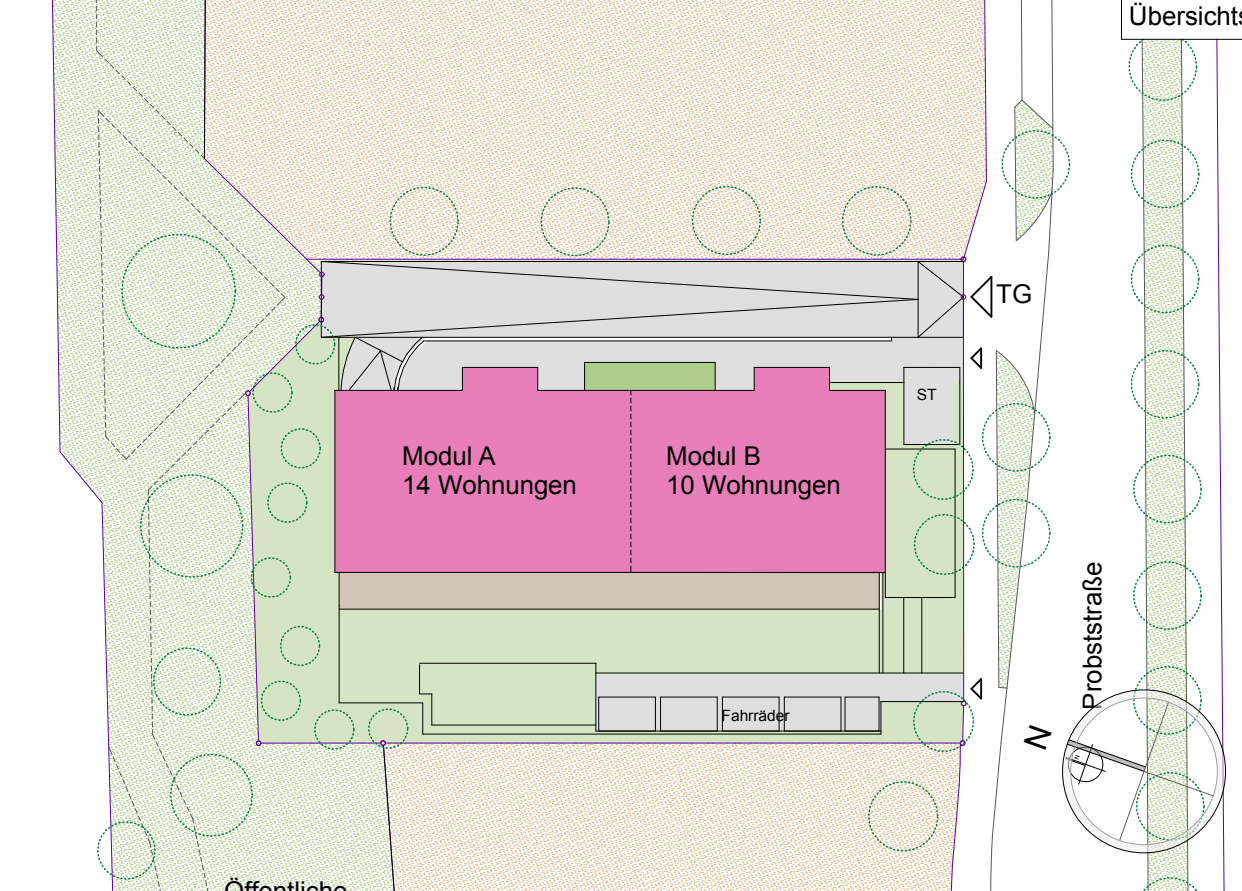

Werkplanung		Plan-Nr. 14005_PMS_ARA_O_131_W_D_1	
Bauteil	Planinhalt Ansicht Ost	Masstab 1:50 gezeichnet TEMESI + PULAI	Datum Erstellung 30.06.2015 Datum Änderung 16.10.2015
Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 24 Wohneinheiten und einer gemeinsamen Tiefgarage auf der Fl. Nr. 3150/5, Probststraße Nr. 5, 70567 Stuttgart		Index D	Status 1 - zur Prüfung Datum Freigabe
Planung twa BRUNNEN STÜBGEN TAUFENBACH-WEISS ARCHITEKTEN u. PROJECT GMBH Bismarckstraße 8, 80333 München T: 089 2478317, F: 089 2478311 büro@twa.de, www.twa.de		Projekt 14005 PMS	