STAHLBETON, BETONGÜTE NACH STATIK

WU BETON - SYSTEM HYDRATON
BETONGÜTE NACH STATIK

KS-VOLLSTEIN NF 12/2.0 MAUERWERKSWAND
DÜNNBETTMÖRTEL

FERTIGTEIL BETON ELEMENT

BETON UNBEWEHRT

TROCKENBAUWAND

GISWAND

MINERALWOLLE DÄMMUNG A1 (GR, SC, DT)

EXPANDIERTES POLYSTYROL DÄMMUNG (GR, SC, DT)

XPS DÄMMUNG (SC, DT)

EXPANDIERTES POLYSTYROL
DÄMMUNG FLANKIEREND mind. B1 (SC) im Ansicht

FLANKIERENDE XPS B1 DÄMMUNG
(GR, SC) unterseite BOPLA

DÄMMUNG mind. B1 (UG) unterseite Decke

WDVS: Außenwände mit WDVS: $R_{w,R}$ ≥ 48 dB

KIESSCHÜTTUNG

GRASFLÄCHE (Freiflächenplan)

DACHBEGRÜNUNG

2. RETTUNGSWEG GEM. BRANDSCHUTZPLAN

DECKEN / WAND DURCHBRUCK, TGA

1,50 BEMAßUNG DURCHBRÜCHE (GR Innen)

1,50 BEMAßUNG INNENWÄNDE

1,50 BEMAßUNG ROHBAU (GR Innen)

Schallschutzanforderungen Fenster nach DIN 4109:

- $_{erf}R_{w,R}$ ≥ 45 dB ohne Lüfter/ALD
- $_{erf}R_{w,R}$ ≥ 38 dB mit Lüfter
- $_{erf}R_{w,R}$ ≥ 32 dB mit Lüfter
- $_{erf}R_{w,R}$ ≥ 43 dB ohne Lüfter/ALD
- $_{erf}R_{w,R}$ ≥ 37 dB mit Lüfter
- $_{erf}R_{w,R}$ ≥ 42 dB ohne Lüfter/ALD
- $_{erf}R_{w,R}$ ≥ 35 dB mit Lüfter

Alle Türhöhen, Fenstertüren und -öffnungen, sind bezogen auf OK Fertigboden
Alle Deckenschlitze und -durchbrüche beziehen sich auf die über dem aktuellen Geschoss liegende Decke ausser wenn explizit etwas anderes angegeben ist!
Leitungsdurchführungen durch Geschossdecken mit Mindestanforderung Brandschutzqualität der Decken: siehe Brandschutzgutachten
Dieser Plan gilt nur zusammen mit den gültigen Statik- und Projektantenplänen, Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung und dem Planverfasser zu melden !
Alle Masse sind am Bau selbstverantwortlich zu prüfen !
Alle Fundamente nach Fundamentenplan - Büro KRAFT
Dachentwässerung nach Entwässerungsplan - Büro ATM
Gründachaufbauten gemäß Landschaftsarchitekt - Albrecht Hild

Höhenbezug:
±0,00 entspricht +423,665 ü.NN

Planlauf

Index	Datum	Gez.	Art Der Änderungen / Inhalt
D	16.10.15	GP+TT	Rückläufe Fachplanern, Darstellung Fallrohre und Attika Wanddurchbrüche
C	03.09.15	GP+TT	Rückläufe Fachplanern, Aktual. Geländelinie + Deckenrücken UG, Anpassung Lichtschächte
B	14.08.15	TT	Rückläufe Fachplanern
A	30.06.15	G-R	WP-1 Vorabzug

Antragsteller - Bauherr - Eigentümer
BAUSTOLZ Stuttgart GmbH - Mylliusstraße 15, 71638 Ludwigsburg
0 71 41/47 77-0 / Email: kontakt@strenger.de

14005_PMS_ARA_W_133_W_D_1

Übersichtsplan

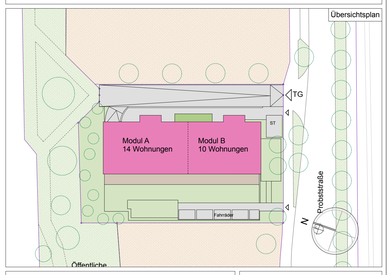

Werkplanung

Plan-Nr.
14005_PMS_ARA_W_133_W_D_1

Bauteil

Planinhalt
Ansicht West

Masstab
1:50
gezeichnet
TEMESI + PULAI

Datum Erstellung
30.06.2015
Datum Änderung
16.10.2015

Neubau eines Mehrfamilienhauses
mit 24 Wohneinheiten und einer gemeinsamen Tiefgarage
auf der Fl. Nr. 3150/5, Probststraße Nr. 5, 70567 Stuttgart

Index
D

Status
1 - zur Prüfung
Datum Freigabe

Planung
BERATUNG ENTWICKLUNG STEUERUNG
Taufenbach-Wiesbeck Architektur- u. Projekt GmbH
Siegfriedstraße 8, 80803 München
T. 089/12478370, F. 089/12478371
buero@t-w-a.de, www.t-w-a.de

Projekt
14005 PMS